


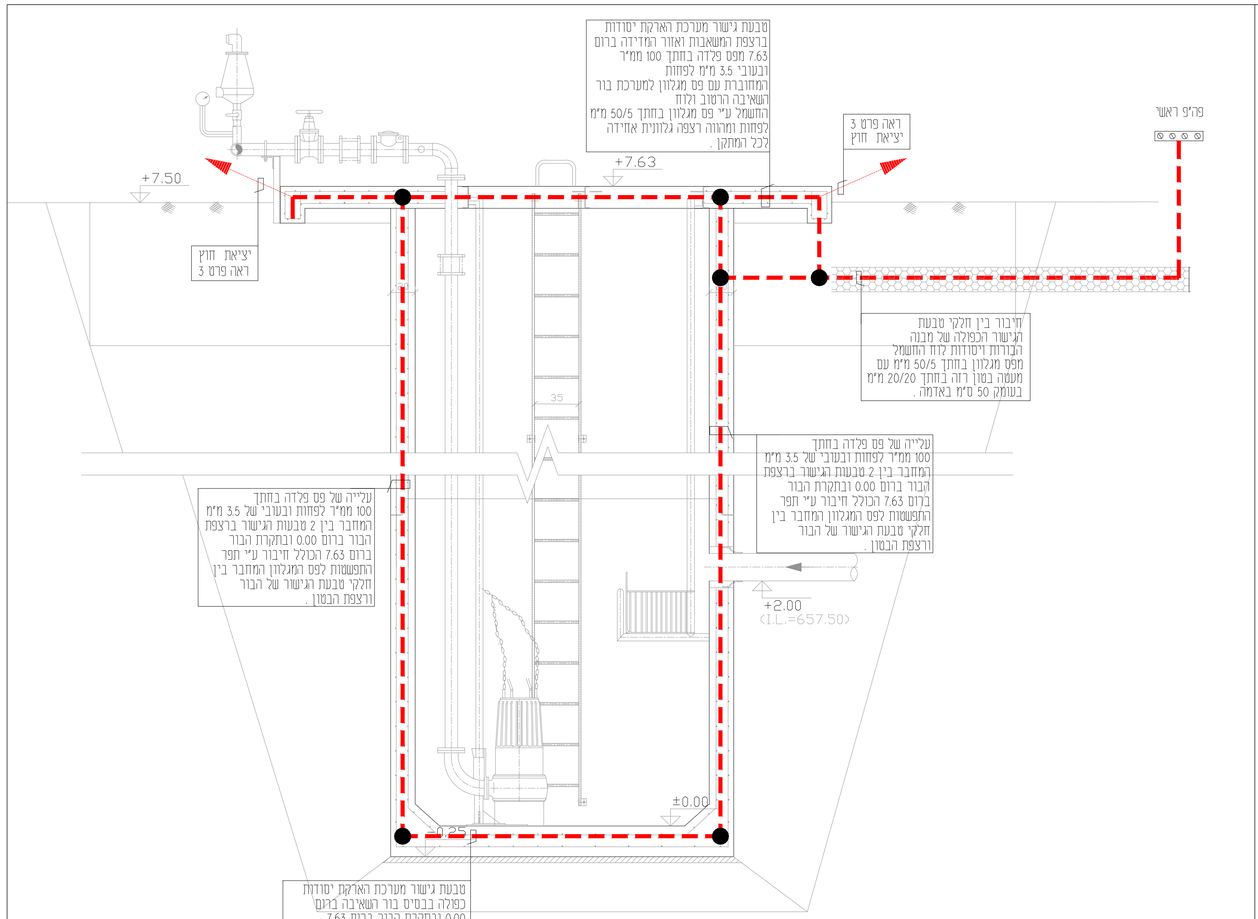


## הערות :

1. <u>טבעת הארקת היסוד ההקפית</u>

פס ברזל בחתך 100 ממ"ר לפחות ובעובי 3.5 מ"מ רציף לכל אורכו. הקטעים מחוברים ע"י ריתוך חשמלי בארוך 5 ס"מ.

2. <u>יציאת חוץ</u>

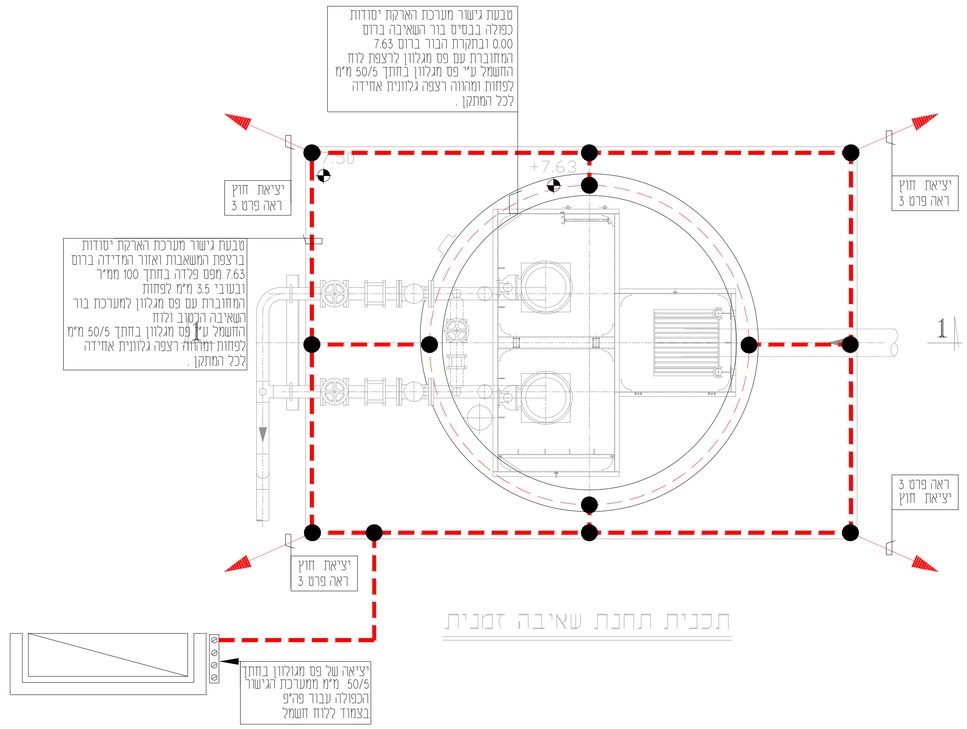פס ברזל מגולוון 40/4 באורך 0.30 מ', בגובה כ- 30 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

3. <u>ראש קלנוס</u>

סבעת חובקת את ברזלי הארך, מברזל שטוח בחתך 100 ממ"ר ובעובי 3.5 מ"מ ומרותכת לשלושה ברזלי ארך לפחות

4. <u>רשתות זיון הרצפה</u>

יחותך אחת לשניה ב :- 2 ברזלים לפחות. רשתות היזון של הרצפה ירותכו לסבעת הארקת היסוד ההקפית

5. <u>חוק החשמל</u>

מערכת הארקת היסוד תבוצע כנדרש בחוק.

## הערות :

במידה ויוספק בור שאיבה מבטון טרומי תוכן מערכת הארקה ע"י המפעל המייצר ויוכן יציאות פס מגלוון בחלקו העליון של הבור להמשך התחברות עם רצפת הבטון העליונה .




פרט (1) : יציאת חוץ - קיר בניין




פרט יציאת חוץ

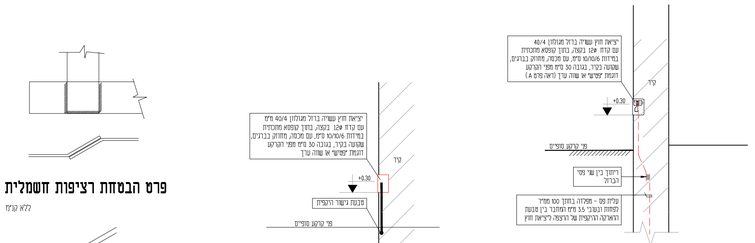


פרט 3 - פרט יציאת חוץ






פרט הבטחת רציפות חשמלית



פרט תפר התפשטות



פרט חיזוק סבעת הגישור

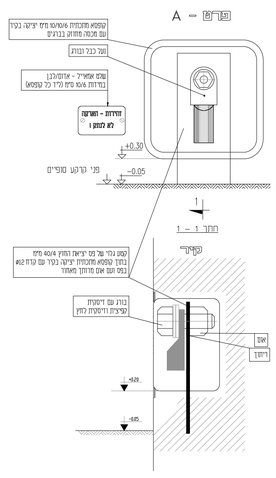


פרט פס השוואת פוטנציאלים




פרט הארקה ביסוד פלטה




פרט כלונס

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| מס': No. | תאור השינוי REVISIONS | שרטט: DRAWN: | עי: BY | תאריך DATE | | |

REVISION: מהדורה: | FOR CONSTRUCTION לביצוע | FOR TENDER למכרז | FOR REVIEW לעיון 05.04.20

בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ
BALASHA-JALON INFRASTRUCTURE SYSTEMS LTD.
TEL:04-8603600 FAX:04-8603601 E-MAIL:balasha@bj-is.com Web site:www.bj-is.com

המבנה: PLACE: ריחאניה

שם העבודה: PROJECT: שכונת הרחבה-תחנת שאיבה זמנית

המזמין: OWNER: מ.א. מרום הגליל

נושא השרטוט: SUBJECT: תנוחה+חתכים לאורך

| עורכים ומאשרים: | DESIGNED: תכנון: | DRAWN: שרטט: | CHECKED: בדק: | APP'D: אישור: |
|---|---|---|---|---|
| שם | י.ג. | א.פ. | ע.מ. | ע.מ. |
| חתימה | | | | |
| תאריך | 01.04.20 | 01.04.20 | | |

| SCALE: קנ"מ | PROJECT N° עבודה מס' | FILE_DWG: | SHEET: גליון |
|---|---|---|---|
| 1:100 1:25 | 6586 | 2836-60.dwg | 95 |

FILE_CTB: SHAREF-YESODOT.ctb — מידות הגליון בס"מ: FILE_PLT:


סלימאן וישאחי-מהנדסים יועצים
הנדסת חשמל ובקרה
תכנון , יעוץ , פיקוח
רח' דרך החרושת 8 ת.ד 425 עכו 2451710
( 04-9913446 ) 04-9919156
INF@ESW-ENG.CO.IL
Sleiman Weishahi


קנה מידה: 1:50

הזמן עבור: מ.א. מרום גליל

נושא הטבלה: תכנית הארקת יסודות

הפרויקט: תחנת שאיבה לשפכים זמנית ריחאניה

hibak Nov 22, 2020 - 3:02pm
J:\28\2836\DWG\2836-60.dwg
File name:

| מספר הפרוטוקול: | | מספר הפרוטוקול: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| דף: 1 | 60 | מס' 1 | מס' 1 | מס' 1 | |
| מחוק: 1 | 2836 | מאשר | בקרה | רישוי | תכנון |
| | | מ.לוי | מ.לוי | מ.לוי | ק.בוטמן |
| | | מאשר | בקרה | רישוי | תכנון |
| | | מאשר | בקרה | רישוי | תכנון |
| | | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 |

שם הקובץ:

לביצוע ■ למכרז □ לאישור □ לעיון

| מס' | תאור העדכון | תאריך |
|---|---|---|
| V0.0 | תכנית למכרז | 25.4.2020 |