

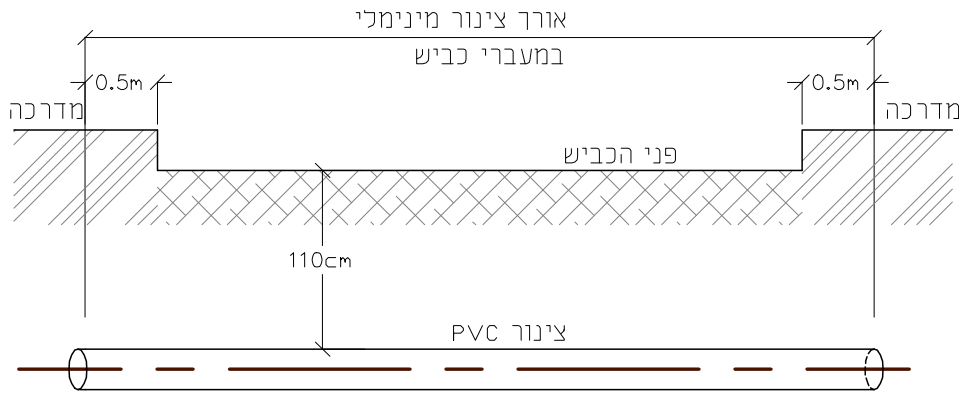
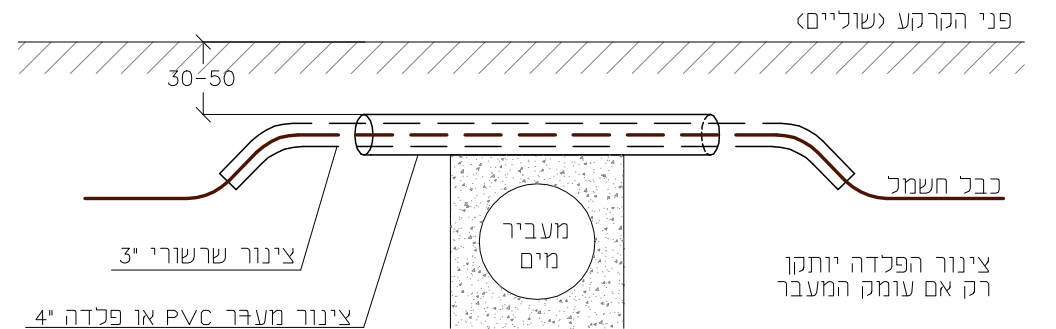


הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת מערכות אחרות

חתך לרוחב כביש

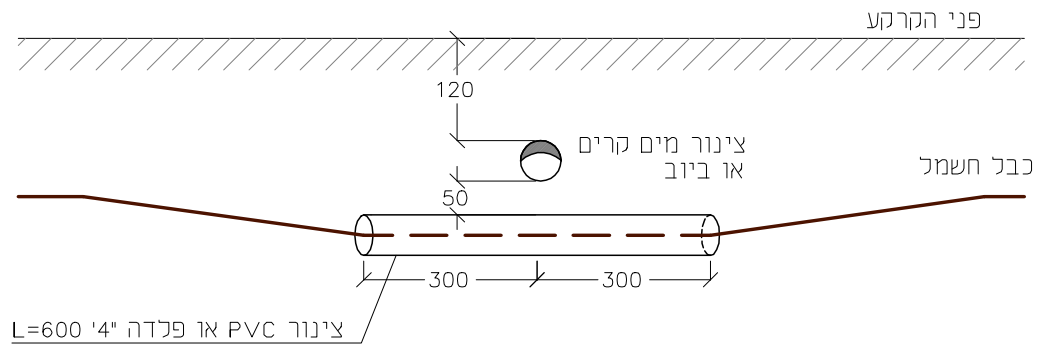


כאשר ישנם 4 שרוולים בחציה' השרוולים יסודרו בשתי שורות. מרחק אנכי בין שרוולים 0.2 מ, עומק בחפירה יהיה 1.5 מ, לפחות. בהחזרת החומר החפור יש להפריד בין סוגי החומר (אדמה או מצע אחר) ולהחזיר כל שכבה בנפרד.

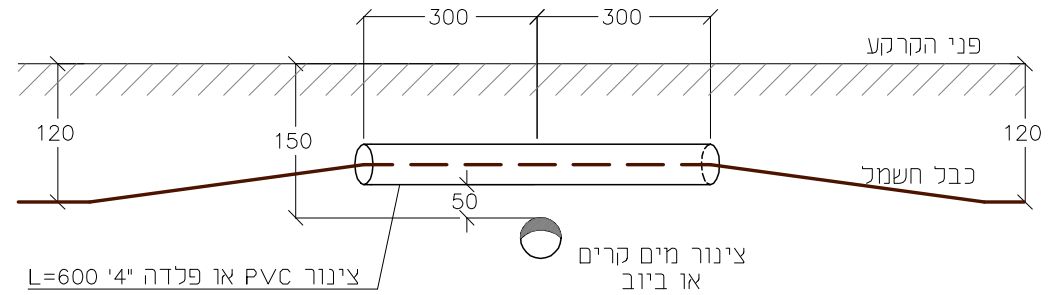

REVISIONS	No.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPR.
	P1	02.04.23		למכרז	ד.ק.
P0	19.01.23		לאישור	ד.מ.	א.ו.א.

REFERENCE DRAWINGS	DEPT.	DATE	SIGN
	ELECT.		
PRO.MNG [®]			

A.W. ELECTRICAL & CONTROL ENG. LTD.  TEL: 04-8402255
 א.ו.א. הנדסת חשמל ובקרה בע"מ רח' יוחנן הסנדלר 20, צ'ק פוסט, חיפה
 e-mail : files@awe.co.il FAX: 04-8402256

קיבוצ פרווד - קו גנים
 פרט הצטלבות תשתיות

JOB No.: 1252-5 A3-1252-5-ES-02

SCALE: NTS
 SHEET: 1 OF 1
 REV: P1

