


1. הארון החדש מפניאיסטור משוריין במידות - כ 600/800 מ"מ להתקנה חיצונית.
2. המהדקים מלמטה.
3. הרכיבים (3*10-50A) יהיו לד"ק 10KA.היתרה נד"ק 25KA. יש לדאוג להשאר מקום שמור מירב.
4. הלוחות יעמדו בכל דרישות חוק החשמל.חשיבות רבה לזיהויים המוקדמים - הבסיס לעבודות.
5. הרכיבים לפי IEC-898.

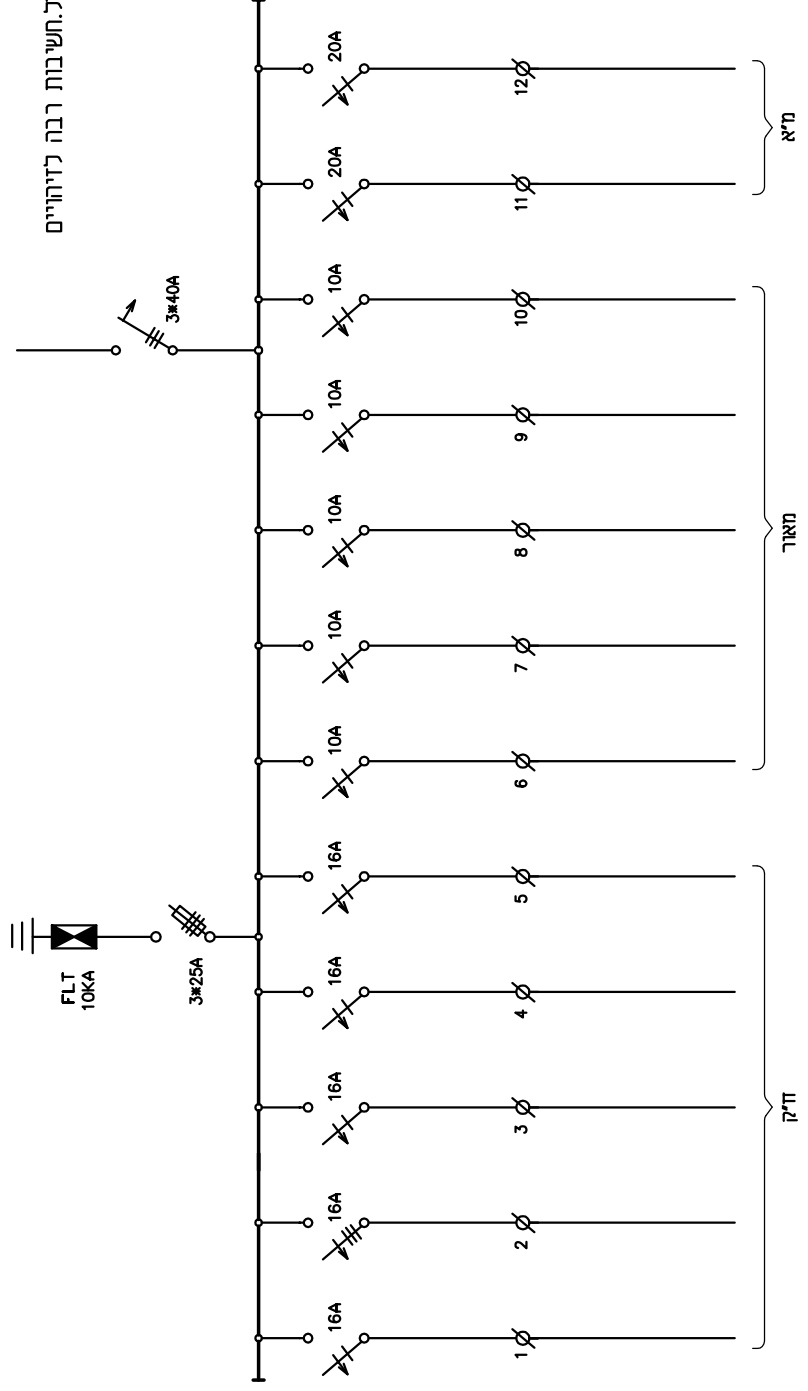

מאות השניוני		מס' פרוייקט	מס' פרוייקט	מס' פרוייקט
מספר		שם הפרוייקט	שם הפרוייקט	שם הפרוייקט
תאריך		מזעזה אזורית מדום הגלי.	מזעזה אזורית מדום הגלי.	מזעזה אזורית מדום הגלי.
		מס' גליון	מס' גליון	מס' גליון
		תוכן הגליון	תוכן הגליון	תוכן הגליון
		לוח חשמל מקלט - בראשית בניס.	לוח חשמל מקלט - בראשית בניס.	לוח חשמל מקלט - בראשית בניס.
		מחזור	מחזור	מחזור
		תכנון	קנה מידה	קנה מידה
		שמועון אגבז	שרטט	שרטט
		איונה קומדינגקי	ביקר/אישור	ביקר/אישור
		שמועון אגבז	תאריך	תאריך
		27/12/2023		

המבצע אחראי כבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על כל טעות או אי התאמה עכיו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

"ד"ר"
 שמעון אלבז - הנדסת חשמל ובנין

מס' חתום השיאי
 04-6944903 פקס 1047, טלפון 10200, רח' דו דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904
 E-mail: elbozst@bezeqint.net

קריית שמונה 10200, רח' דו דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903
 E-mail: elbozst@bezeqint.net