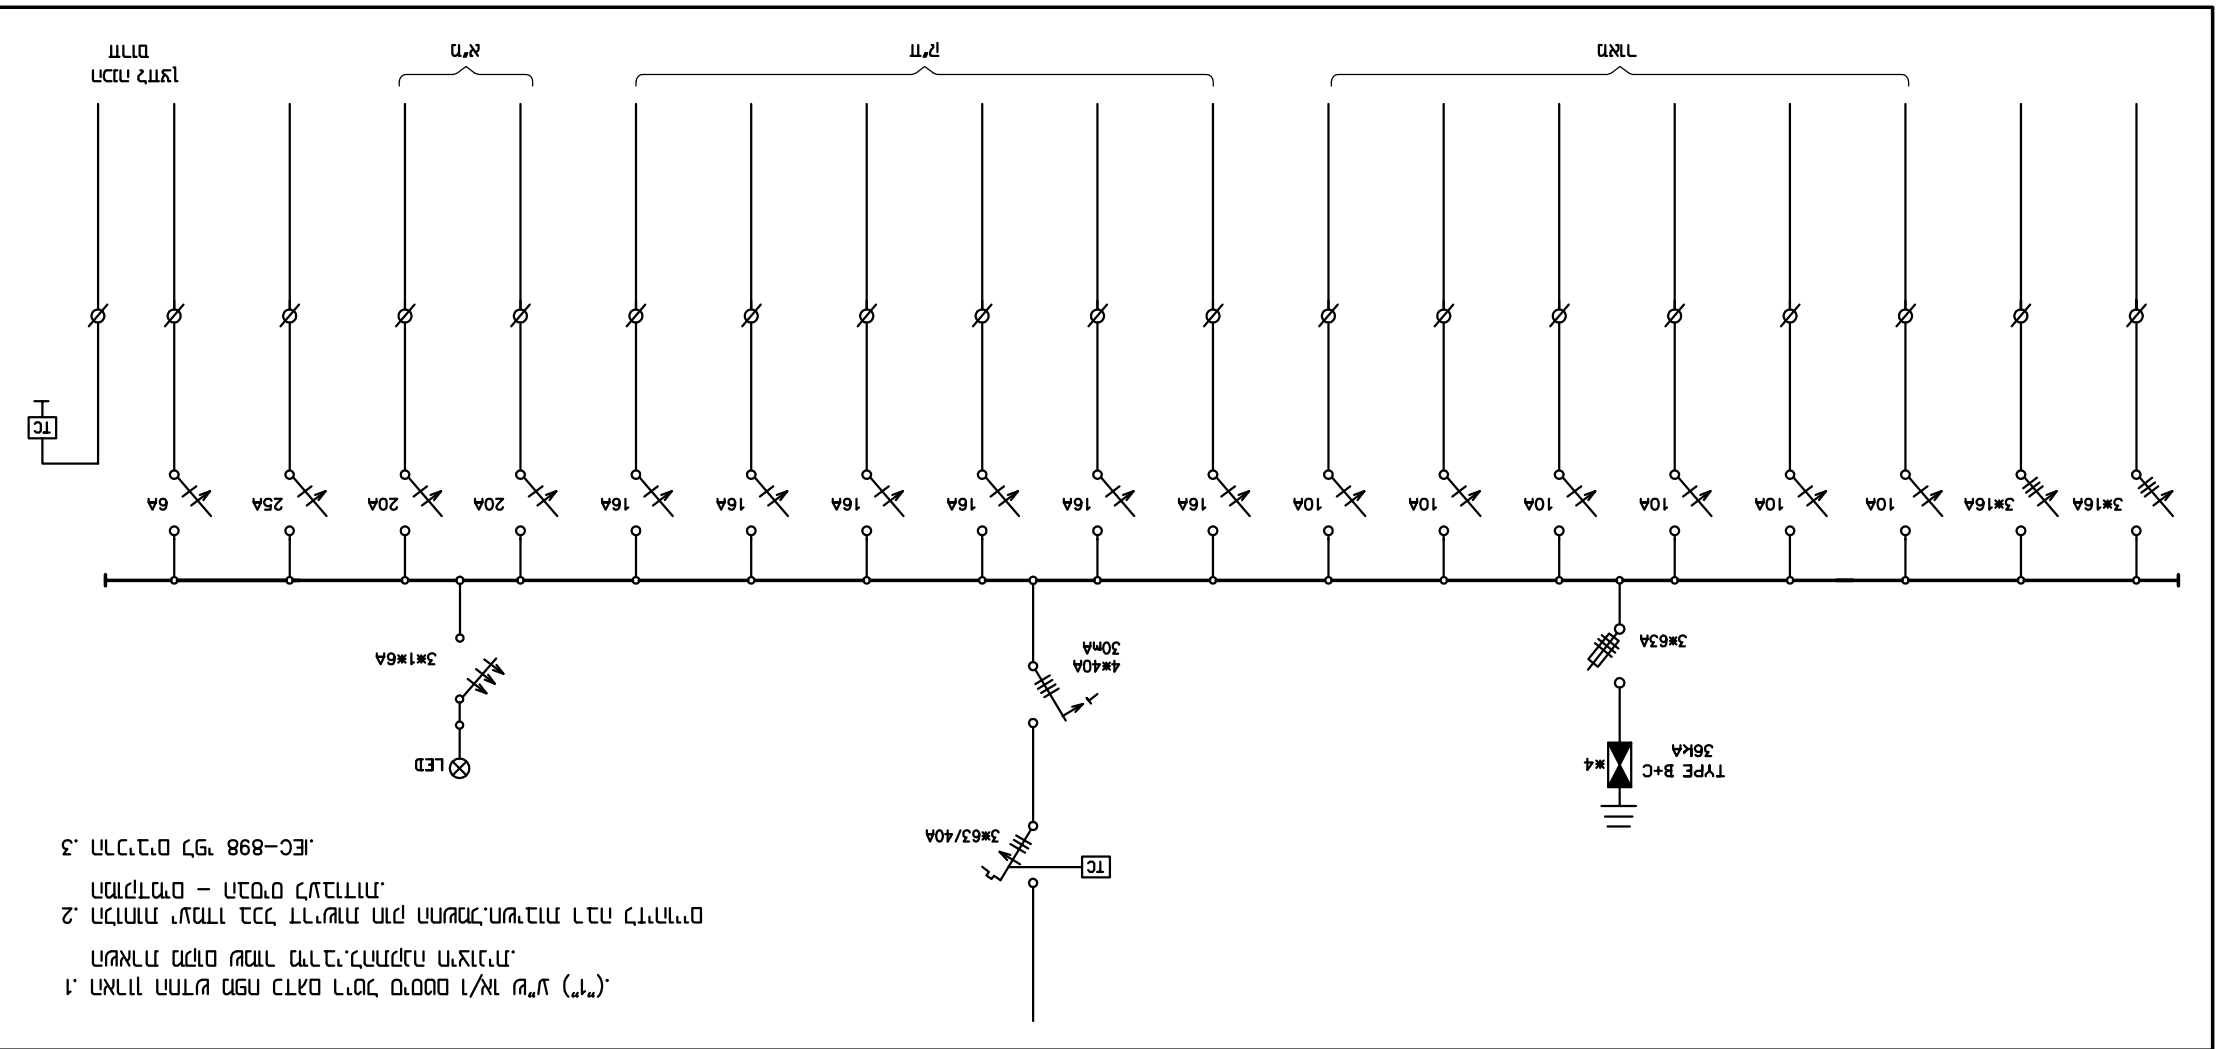

1. הארקה מתחת פסגת הקרקע בעומק 0.600 מ' לפחות ע"פ תקן ת"י 1/IN ו-IEC.
   המרחק בין פסגת מוט הארקה לבין הקרקע יהיה לפחות פי 2 מעומק הארקה.
2. הרכבת מחברי בדיקה בכל הצבעים הנדרשים ע"פ תקן ת"י 1 לפי הנחיות המפרט – המפרט הטכני.
3. הגנה בפני מגע עקיף לפי תקן IEC-898.

הערות	תאריך	מהדורה

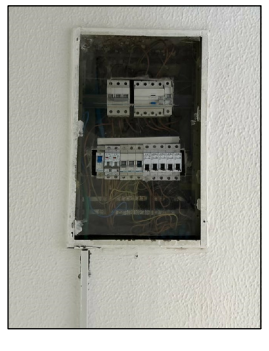

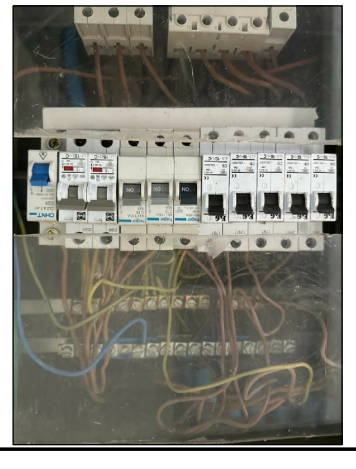

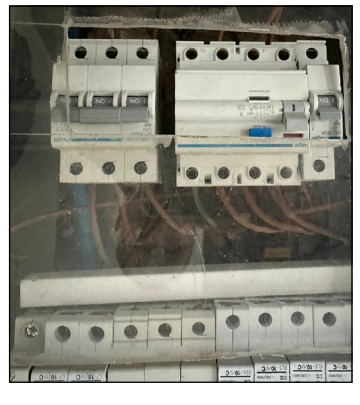

מבנה ציבור	לוח חשמל	803-ח
לוח ראשי		
לוח משני		BERESIT-L
לוח ביניים		
לוח מיוחד		

לוח חשמל, כל הפרט, מבנה ציבור – בית ספר ברשית – מבנה (לוח חדש).

0 – מהדורה ראשונה – לביצוע

מבצע			
שם	תאריך	חתימה	
מתכנן			
בדק			
מאשר			
27/12/2023		%	

מהנדס אחראי: הנדסאי חשמל מבנים ומתקנים בע"מ
מס. רש. מתכנן: מ.ר. 0-רקע ע"מ מהנדס אלקטרו
מס. רש. מבנה: מ.ר. מהנדס אלקטרו-תקשורת
מס. רש. בדיקה: מ.ר. מהנדס אלקטרו-תקשורת

אלקטרו בזפת – הנדסת חשמל ובקרה "בע"מ
מס. רש. 0-מבנים
רח' הרב קוק 12, ת"ד 1047, מגדל אלון, 04-6944903 פקס, 04-6944904
E-mail: elkazs1@bezeqint.net